



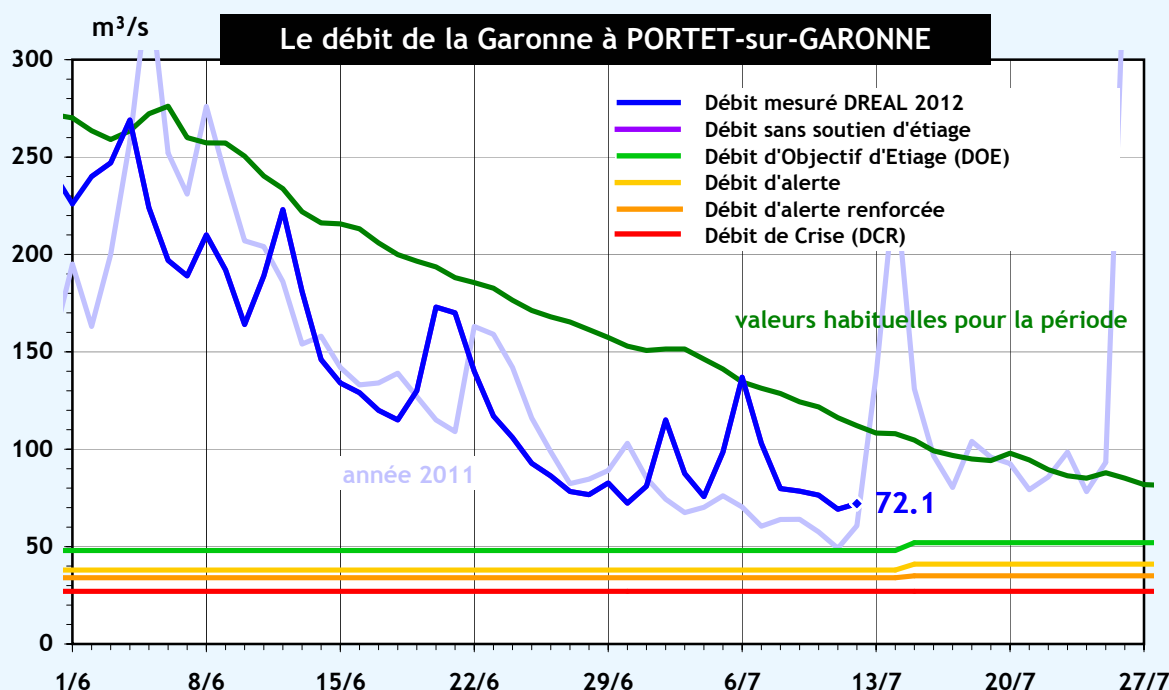

Tendance sur les affluents	
Garonne pyrénéenne	➔
Tarissement	
Salat	➔
Tarissement	
Ariège	➔
Hydroélectricité	
Tarn/Aveyron	➔
Tarissement	
Lot	➔
Tarissement	
Affluents Gascons	➔
1ères lâches Neste	

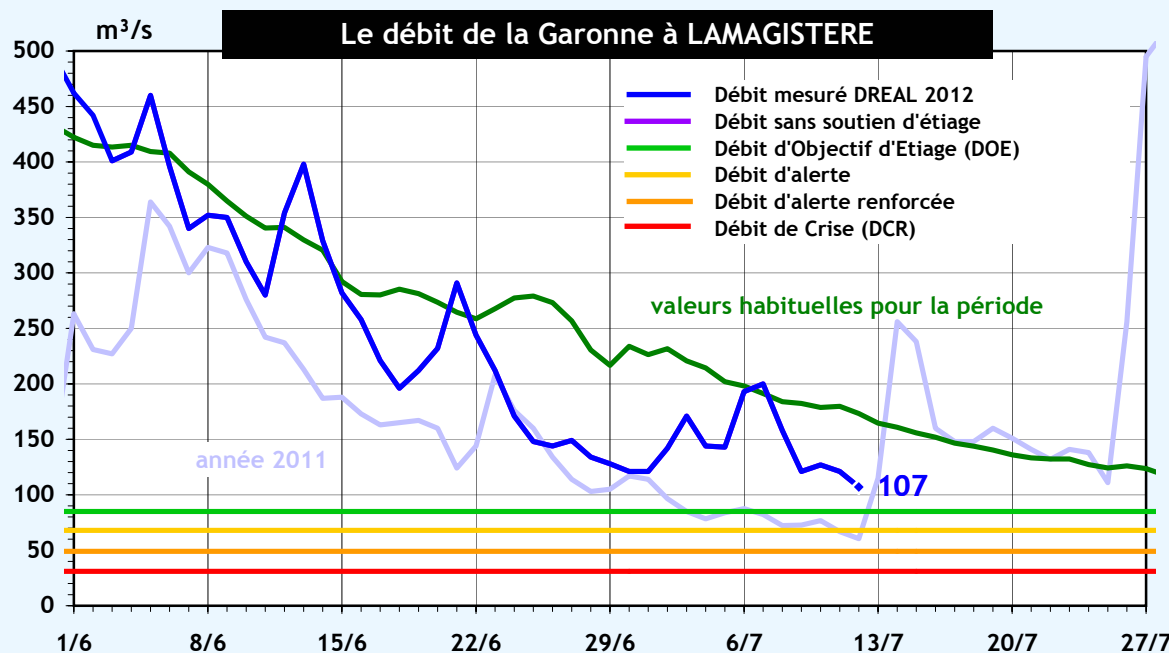

Ressources
Le Sméag dispose en 2012 de plusieurs réserves pour réalimenter la Garonne :
1- Par l'Ariège (Réserves pyrénéennes) : 46 hm³ garantis
2- Par la Garonne amont (Lac d'Oô) : 5 hm³ à partir du 01/09
3- Par l'Ariège via l'Hers Vif (Montbel) : 6 hm³
Total : 57 hm³
Volume consommé * : 0.0 hm³

* valeur provisoire

Les DOE en ligne de mire

En se rapprochant de la deuxième quinzaine de juillet, les indicateurs hydrologiques de la Garonne sont orientés à la baisse. Ainsi les débits atteignent des valeurs proches d'une hydrologie quinquennale sur l'ensemble du fleuve. Malgré les températures relativement fraîches pour la saison, les prélèvements devraient entrer dans leur pleine expression avec l'arrivée du stade de floraison à compter du 14 juillet et entraîner des diminutions de débit en Garonne, la Garonne aval étant la plus impactée par les prélèvements agricoles. Les débits devraient également diminuer sur toute la Garonne en raison de la réduction de l'activité économique fin juillet qui va

se traduire par une baisse sensible des programmes énergétiques sur les réserves hydroélectriques pyrénéennes. Dans ces conditions, les débits devraient atteindre les seuils réglementaires dès la semaine prochaine en Garonne toulousaine et agenaise. Le Sméag reste vigilant quant à l'évolution de la situation et se prépare à engager les premières réalimentations de soutien d'étiage si ces prévisions se confirment. En application des objectifs stratégiques définis en comité de gestion, ces réalimentations doivent permettre d'éviter le franchissement du débit d'objectif d'étiage (DOE) à Portet-sur-Garonne et du débit d'alerte à Lamagistère.